

electrical documentation  
Elektrodokumentation




type Gerätetyp	rated voltage Bemessungsspannung	frequency Frequenz	rated power Bemessungsaufnahme	rated current Bemessungsstrom
C4e 6.20 EB	3~ 200V	50/60Hz	19,3kW	55,8A
C4e 6.20 EB	3~ 230V	50/60Hz	19,3kW	48,5A

Welbilt Deutschland GmbH

Talstraße 35  
D-82436 Eglfing / Germany  
  
+49 (0)8847 - 67 - 0  
  
+49 (0)8847 - 67 - 414  
  
[www.convotherm.com](http://www.convotherm.com)


fuses on site!  
Please look at local supply regulations!  
Absicherung bauseits!  
Örtliche EVU-Vorschriften beachten!


2

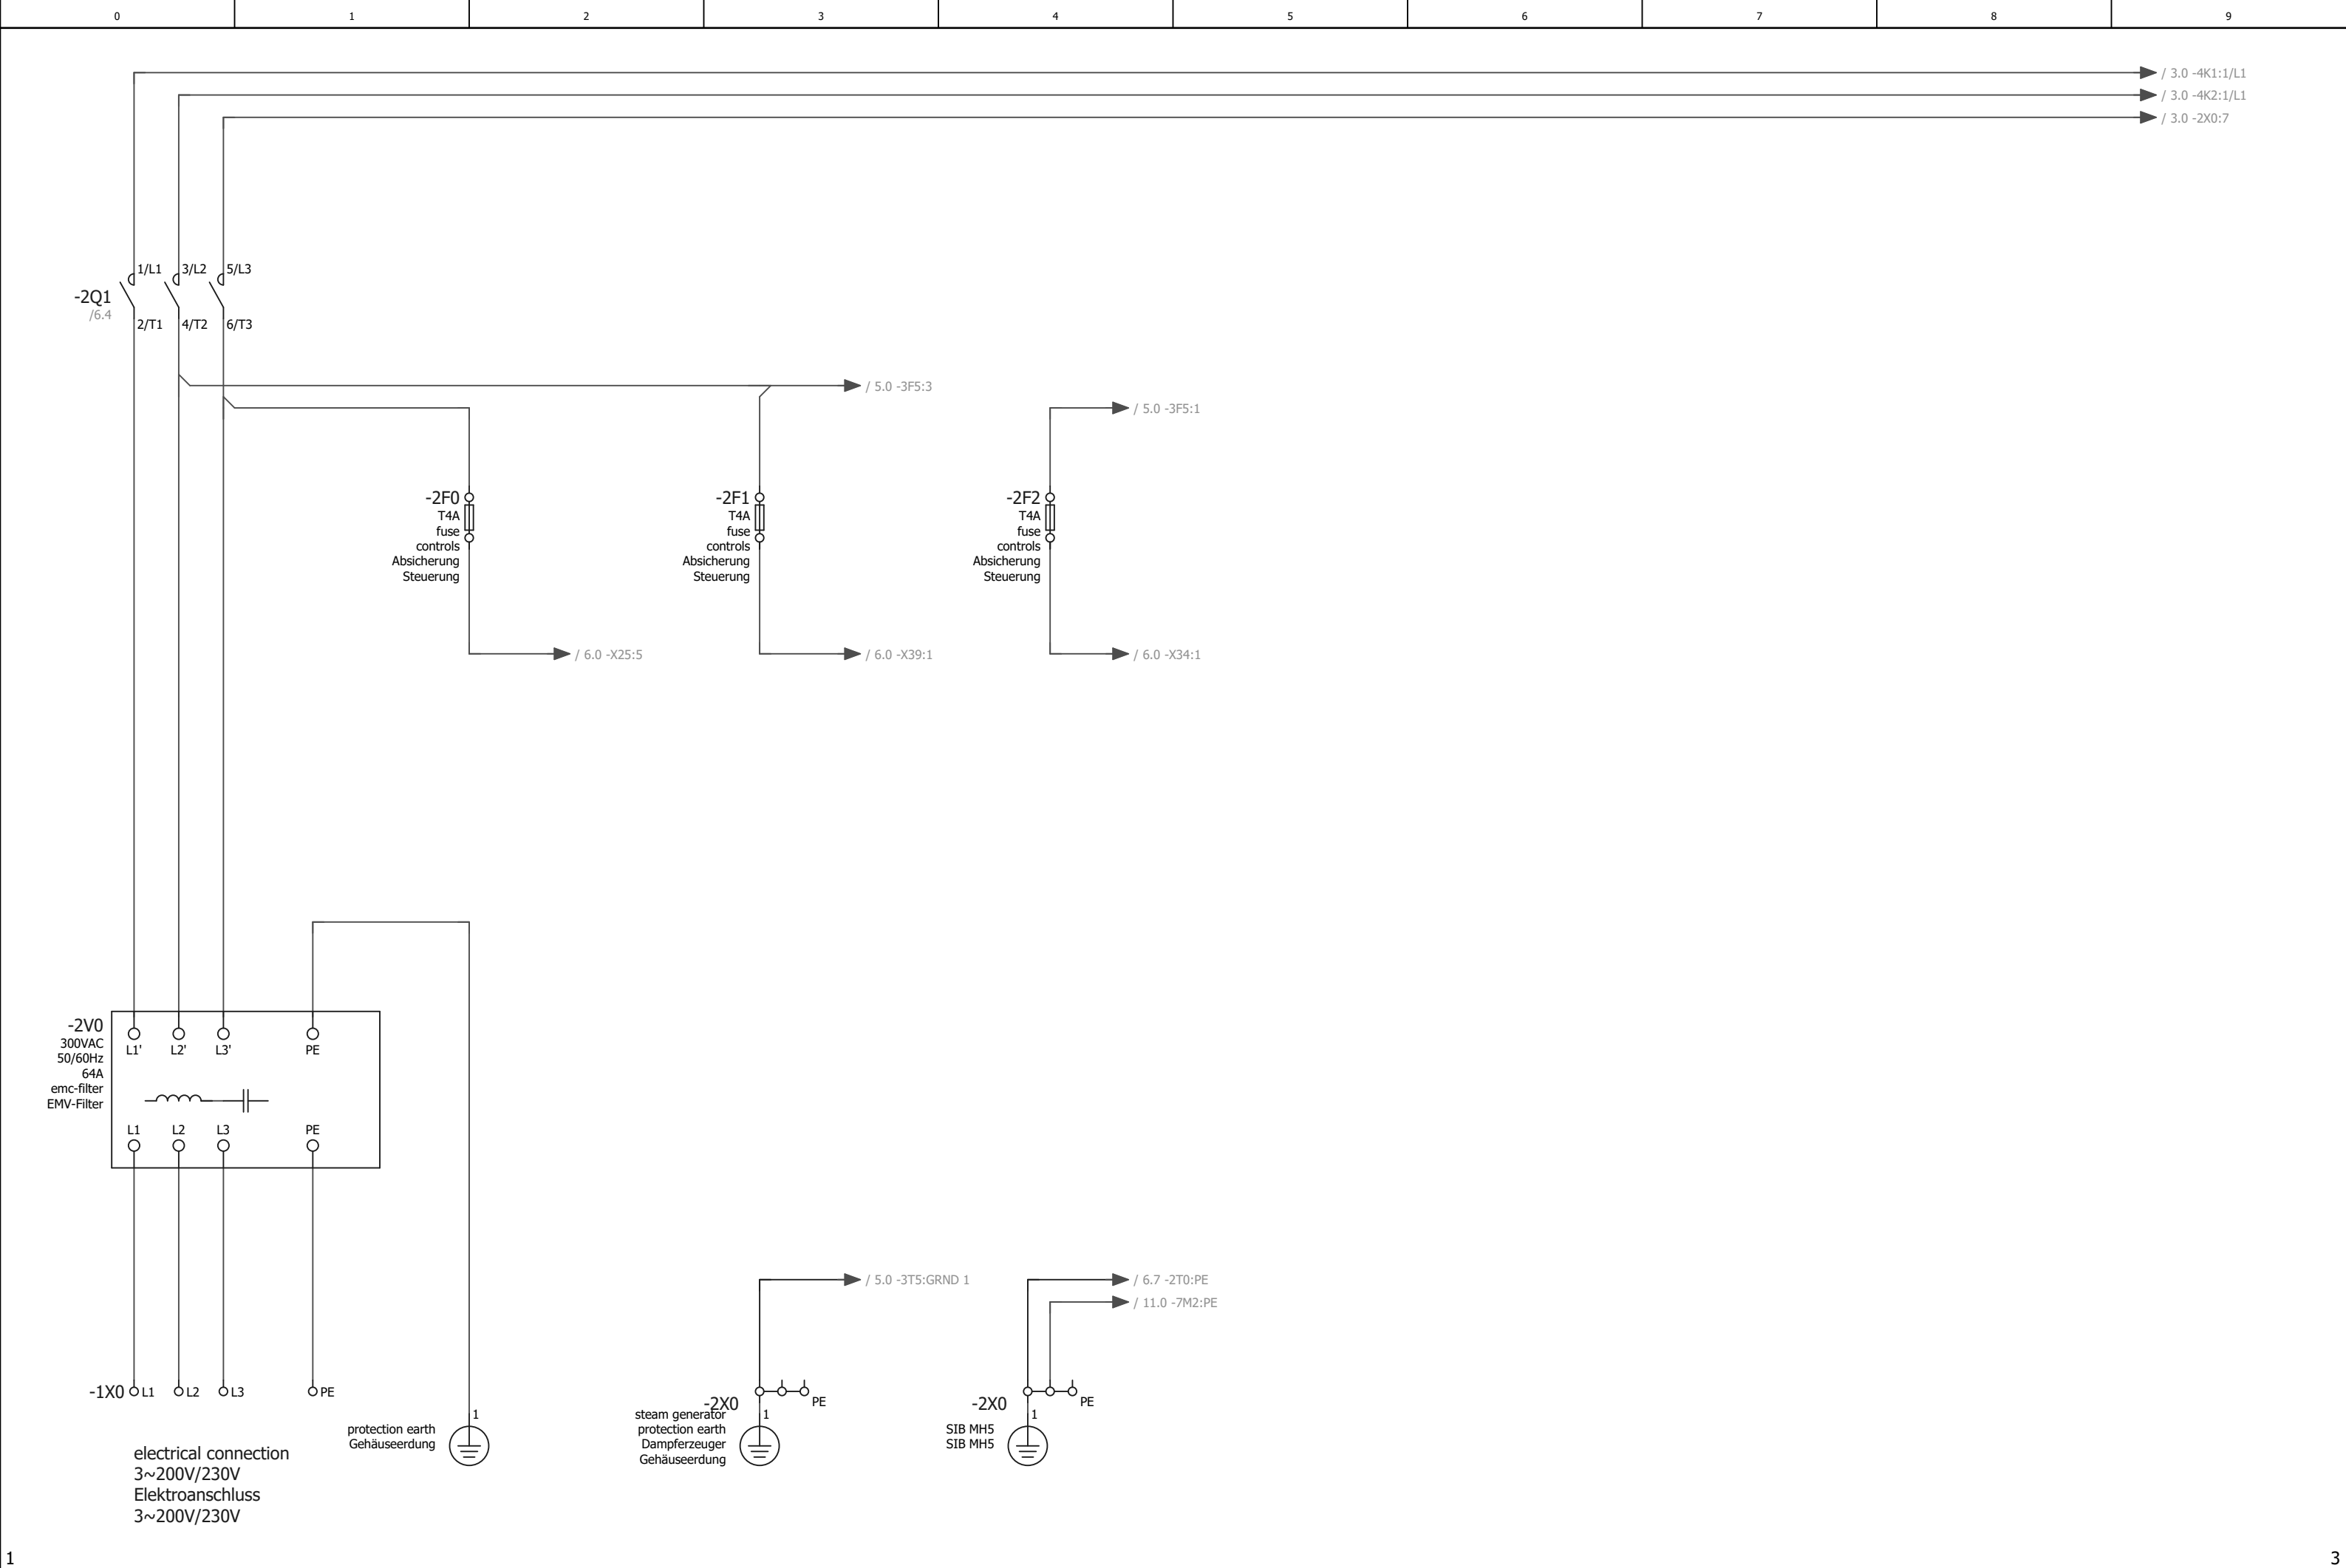


01	ÄM106/2014	14.10.2014	SchM	Drawn	4/7/2022	C4e 6.20 EB C4e 6.20 EB	Welbilt Deutschland GmbH Talstraße 35 D-82436 Eglfing / Germany @2014	supply Einspeisung	Project No.		= SLP	
02	ÄM039/2015	02.03.2015	Taf	Name	Boe				5354050		+ MPL	
				App.	SchM				Drg. No.		Blatt 2	
REV	Remarks	Date	Name	Norm					5153029		Seite 2 / 12	


01	ÄM106/2014	14.10.2014	SchM	Drawn	4/7/2022	C4e 6.20 EB C4e 6.20 EB	Welbilt Deutschland GmbH Talstraße 35 D-82436 Eglfing / Germany @2014	convection Heissluft	Project No. 5354050		= SLP	
02	ÄM039/2015	02.03.2015	Taf	Name	Boe				+ MPL			
				App.	SchM				Drg. No. 5153029		Blatt	3
REV	Remarks	Date	Name	Norm							Seite	3 / 12




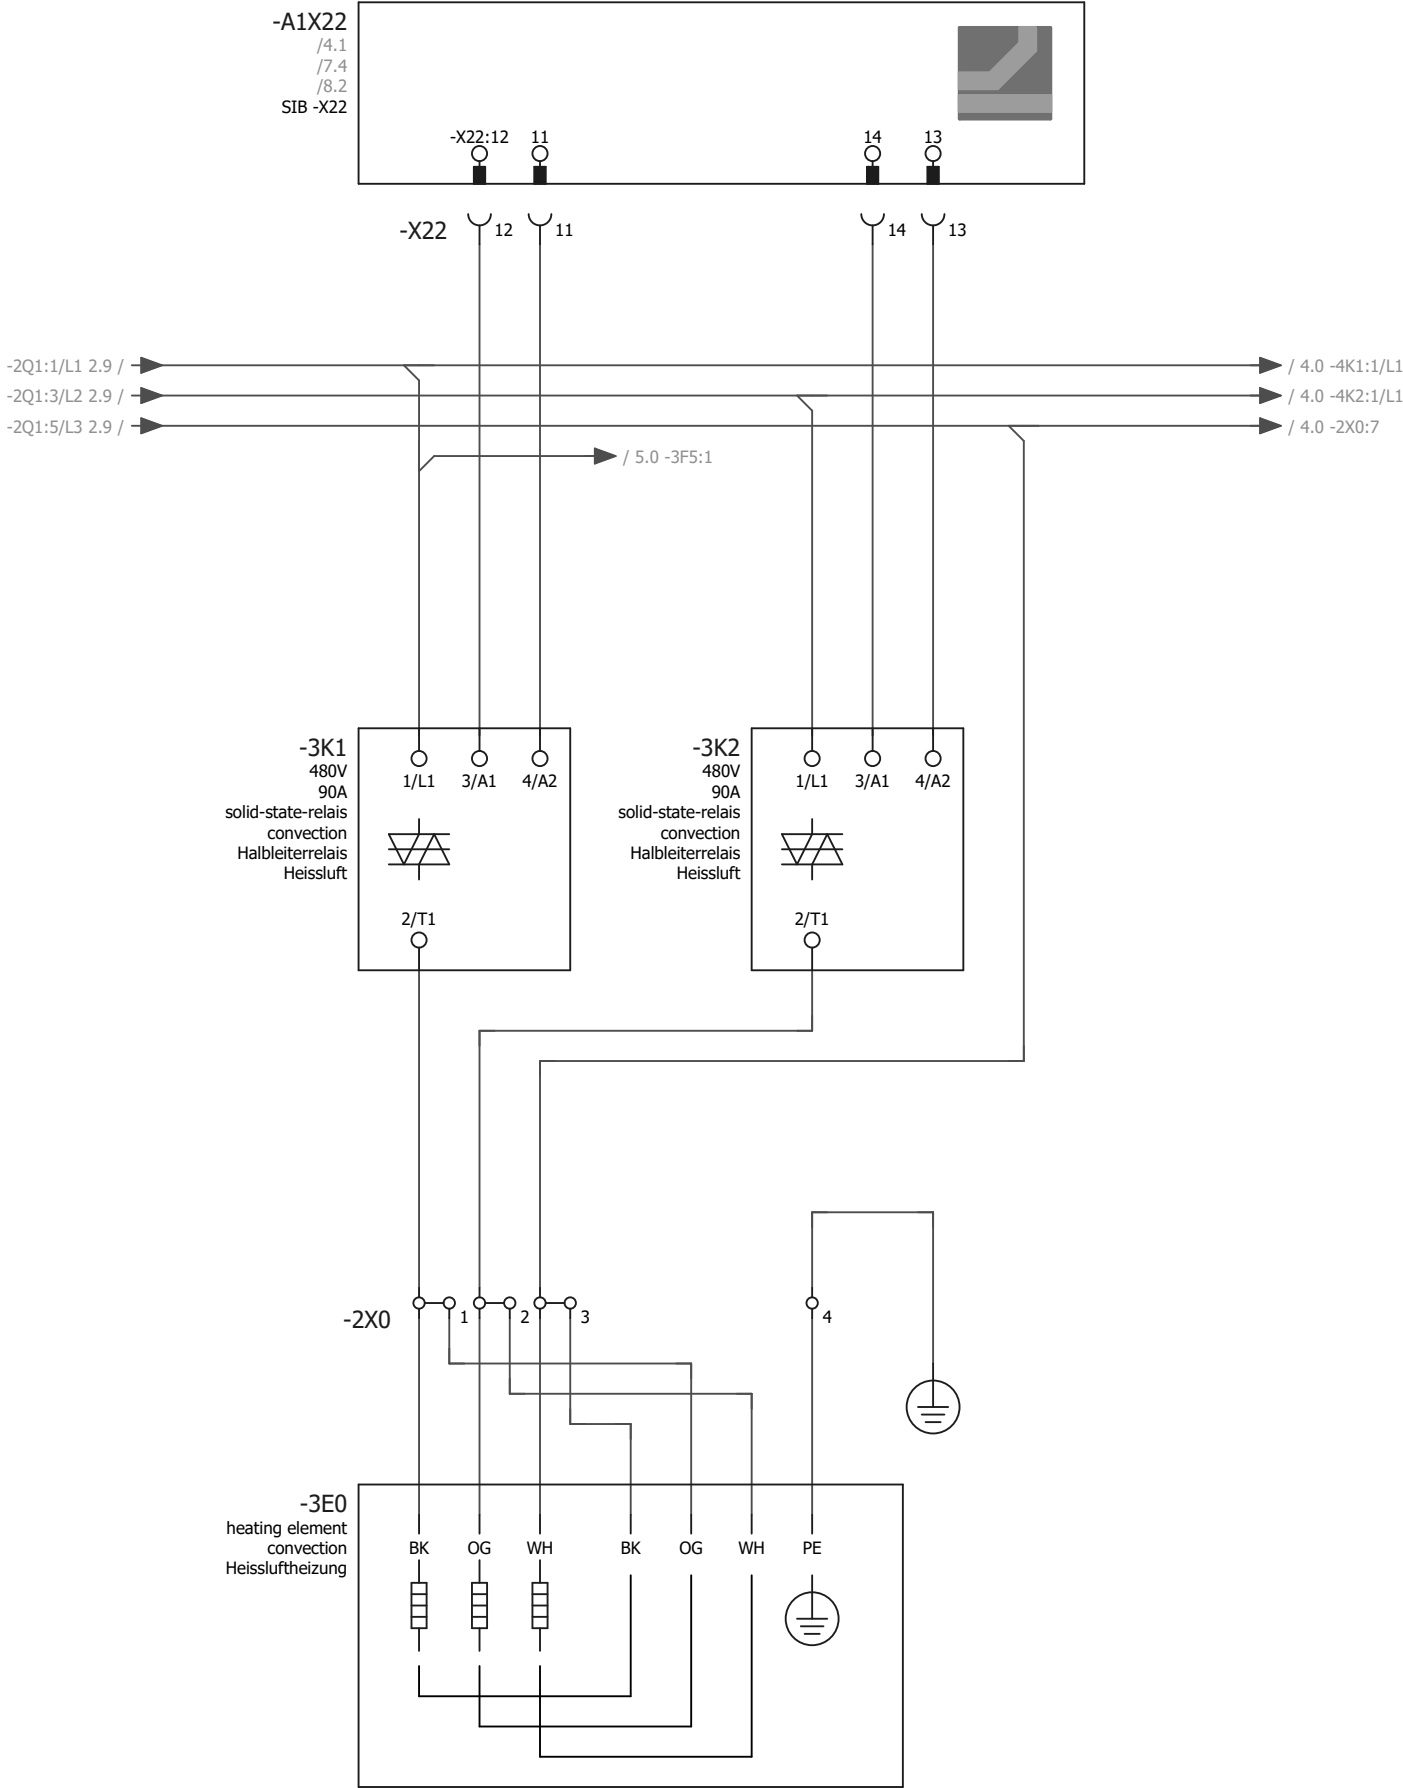


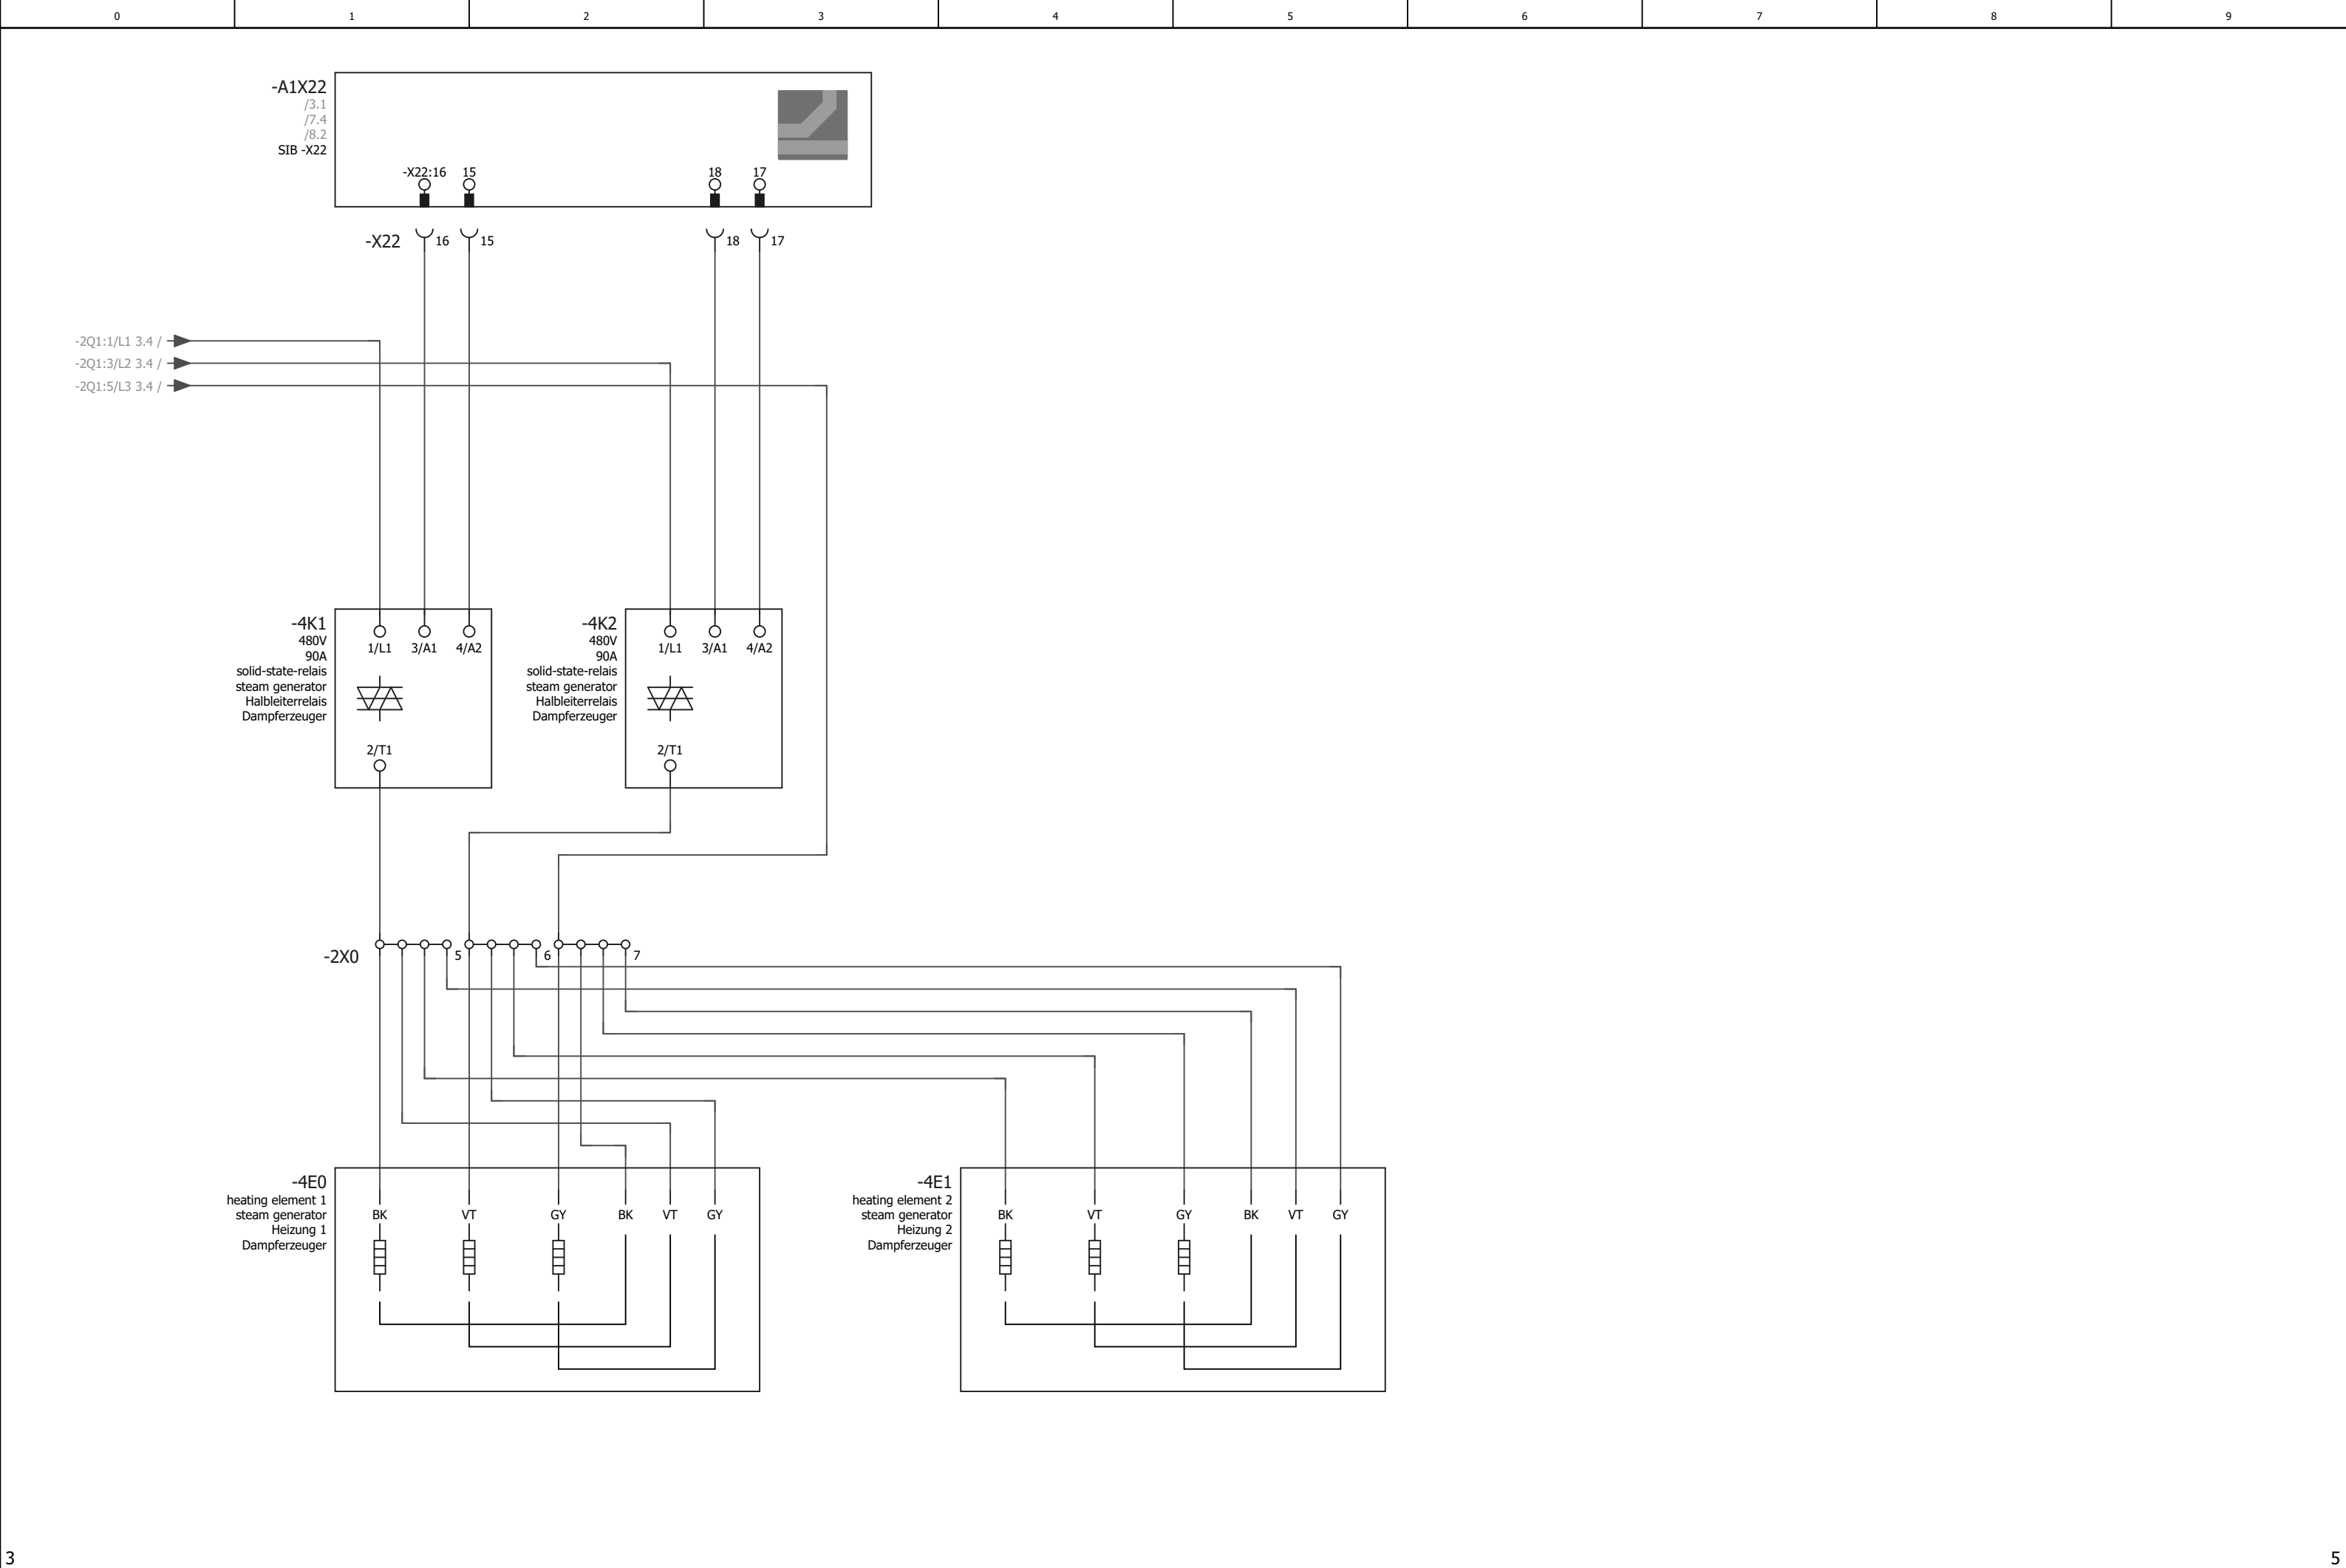

01	ÄM106/2014	14.10.2014	SchM	Drawn	4/7/2022	C4e 6.20 EB C4e 6.20 EB	Welbilt Deutschland GmbH Talstraße 35 D-82436 Eglfing / Germany @2014	motor Motor	Project No.		= SLP	
02	ÄM039/2015	02.03.2015	Taf	Name	Boe				5354050		+ MPL	
				App.	SchM				Drg. No.		Blatt 5	
REV	Remarks	Date	Name	Norm						5153029	Seite 5 / 12	



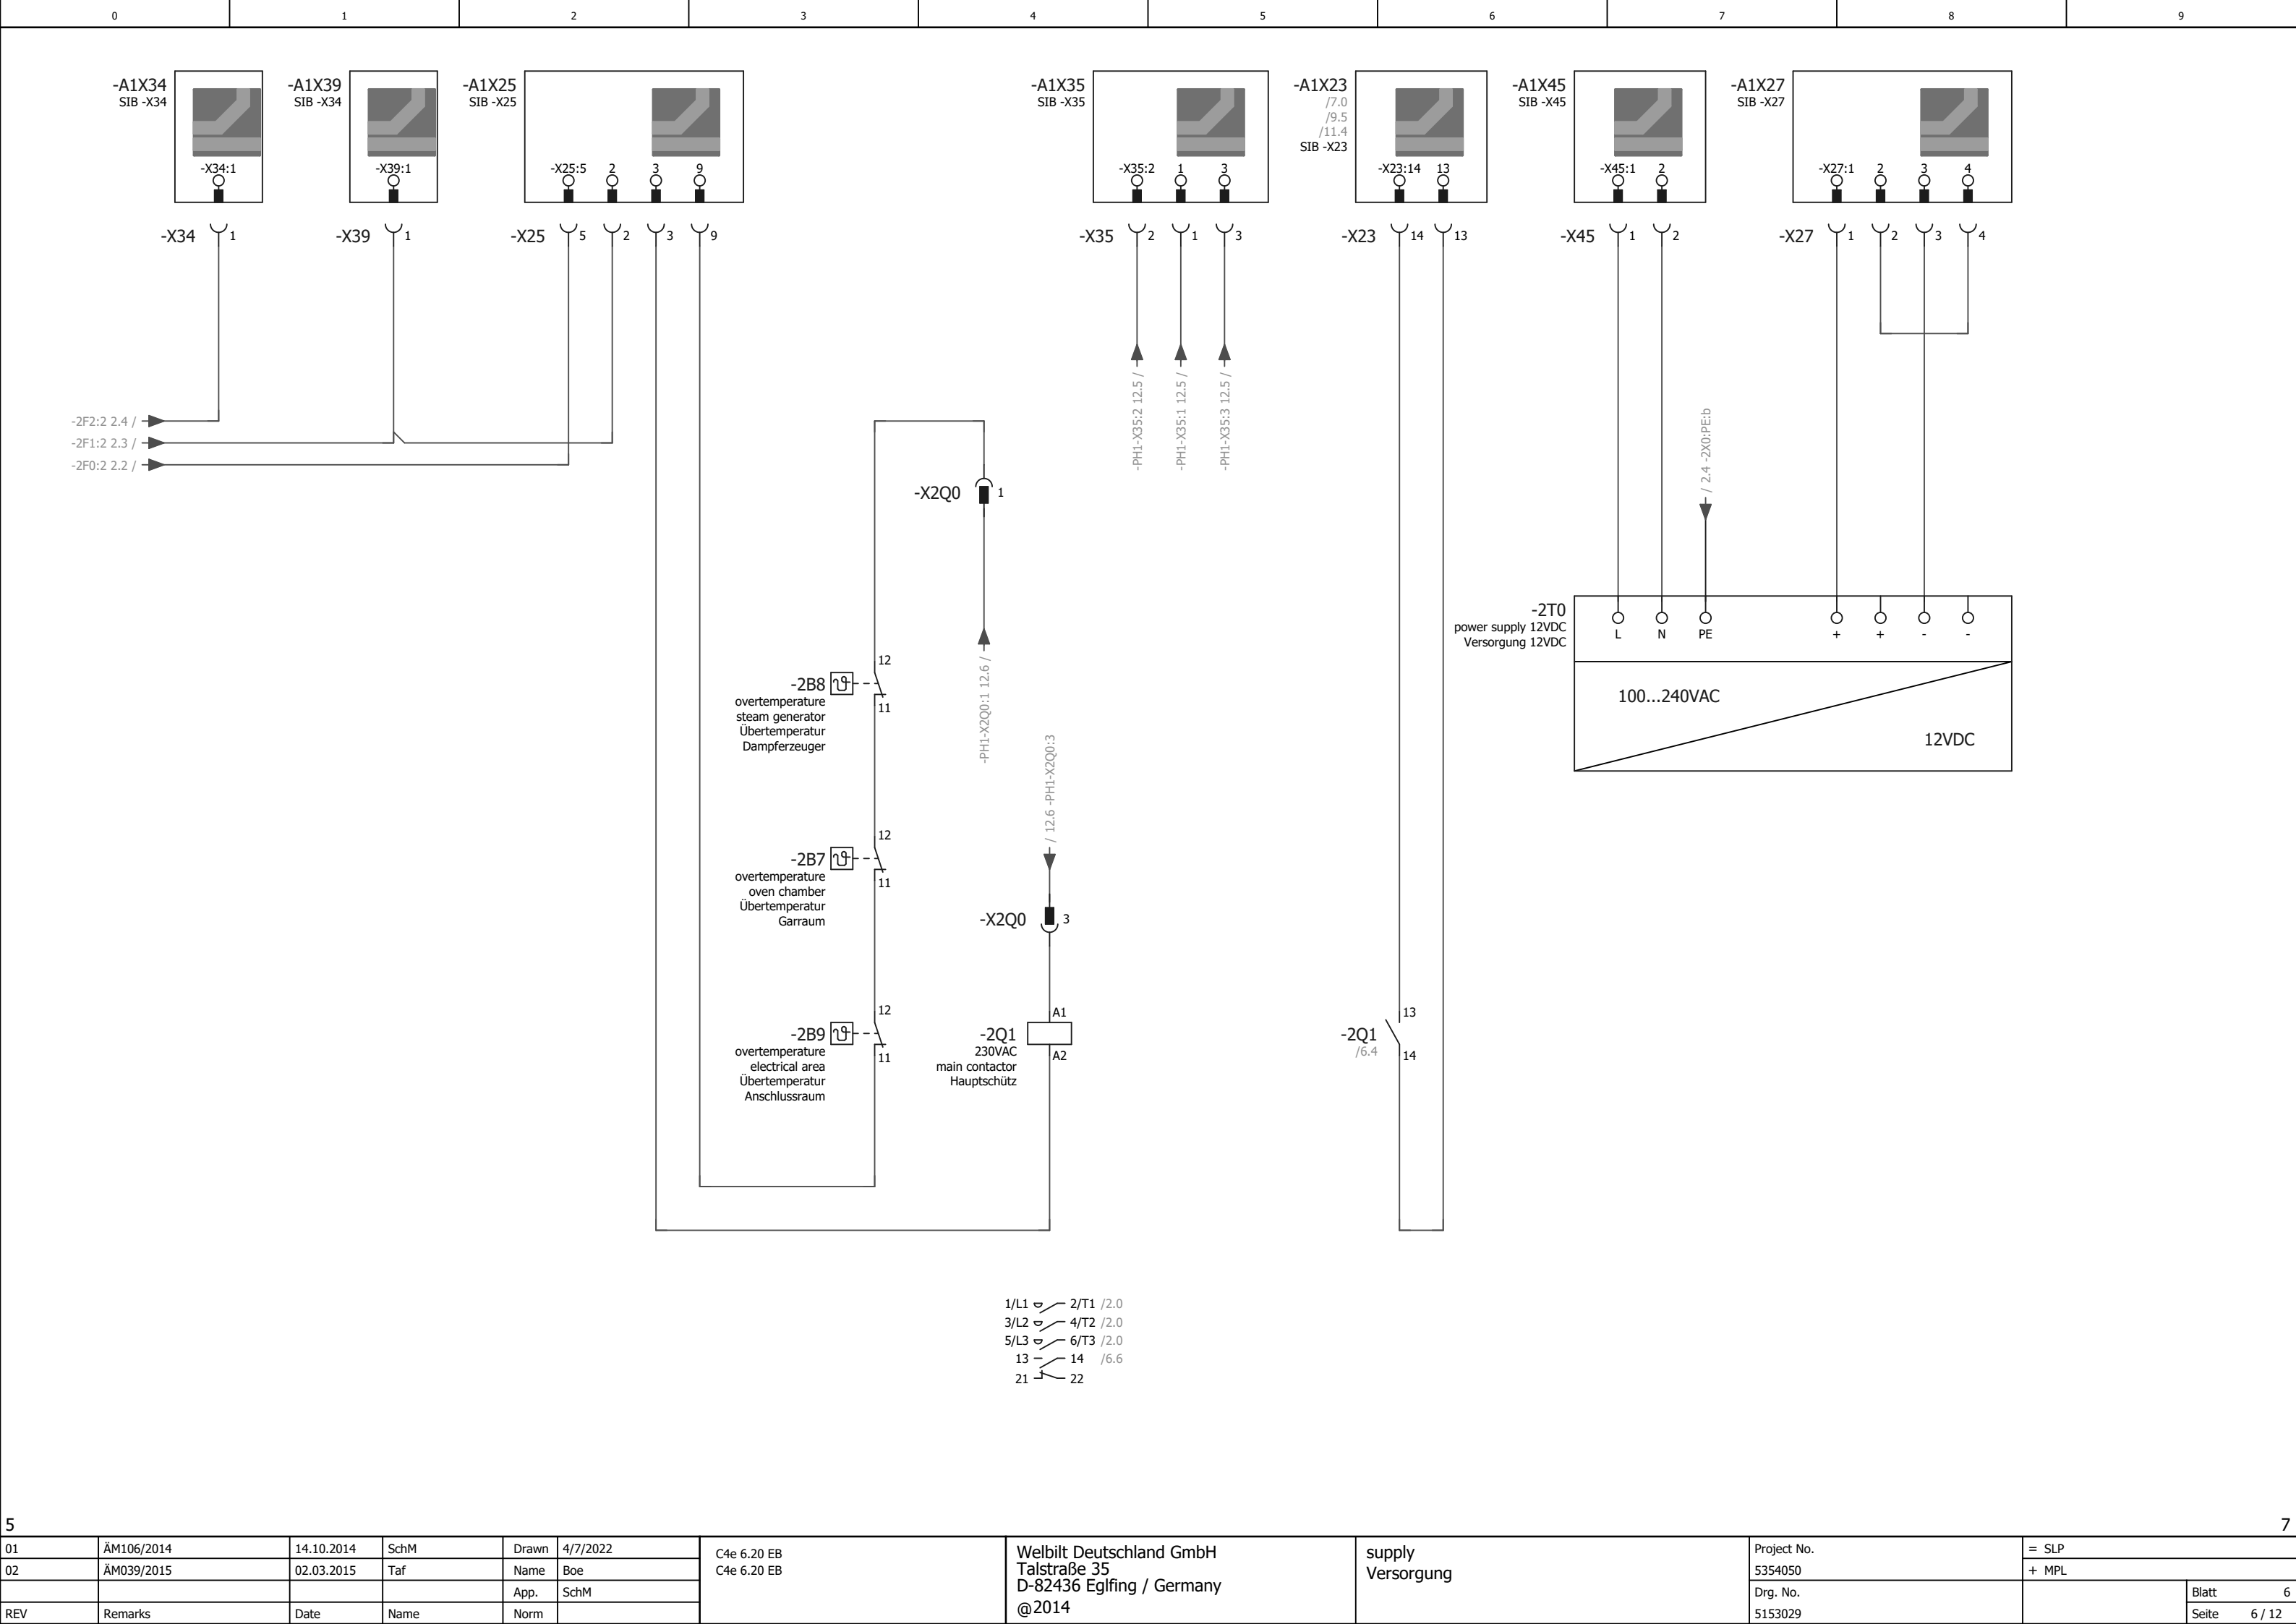

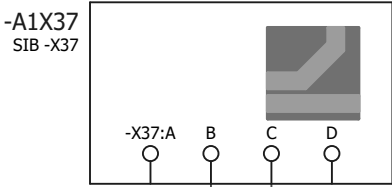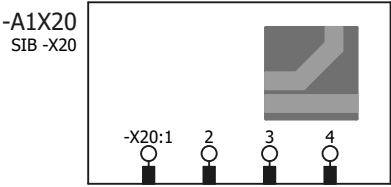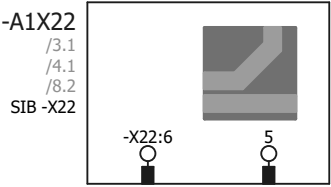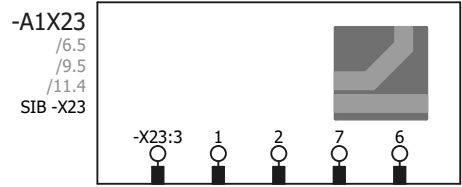

SICOTRONIC

